

ASENNUSOHJE HUIPPUIMURIKATOS –Erillinen asennusteline

Asennusohje on esimerkinomainen ja sitä on sovellettava asennuskohteen luonteesta riippuen.

YLEISTÄ


LTO -yksikön kantava kehikko on valmistettu RST-putkipalkista tai Alumiini suorakaideputkesta. LTO-katoksen massakeskipiste on patteriosan puolella, ei puhaltimen puolella. Huippuimurikatos nostetaan nostokorvakkeistaan tai hirttämällä asennustelineen varaan. LTO Yksikön XPS -eristetty seinämävahvuus on 30 mm, johon voi vapaasti porata. Erityisesti patterin kohdalta porattaessa on varottava osumasta nesteputkiin.

ASENNUSOHJEET

LTO -yksikköä varten tehdään erillinen asennusteline, jonka päälle yksikkö nostetaan. Teline tehdään LTO -katoksen ulkomittojen mukaan. Huom! viemäri.

Asennustelineen yläpinnan tulee olla noin 5 mm läpivientiipun yläpinnan yläpuolella riippuen tiivisteen paksuudesta. Mikäli tiivistys tehdään tiivistemassalla, tulee telineen yläpinnan olla lähes samassa tasossa piipun yläpinnan kanssa. **Piipun ja huippuimurikatoksen tiivistys pitää tehdä huolellisesti, jotta tuuli ei pääse painamaan sadevettä piipun kautta IV-kanavan ulkopintaan**

Telineen yläpinta ei saa olla piipun yläpinnan alapuolella!

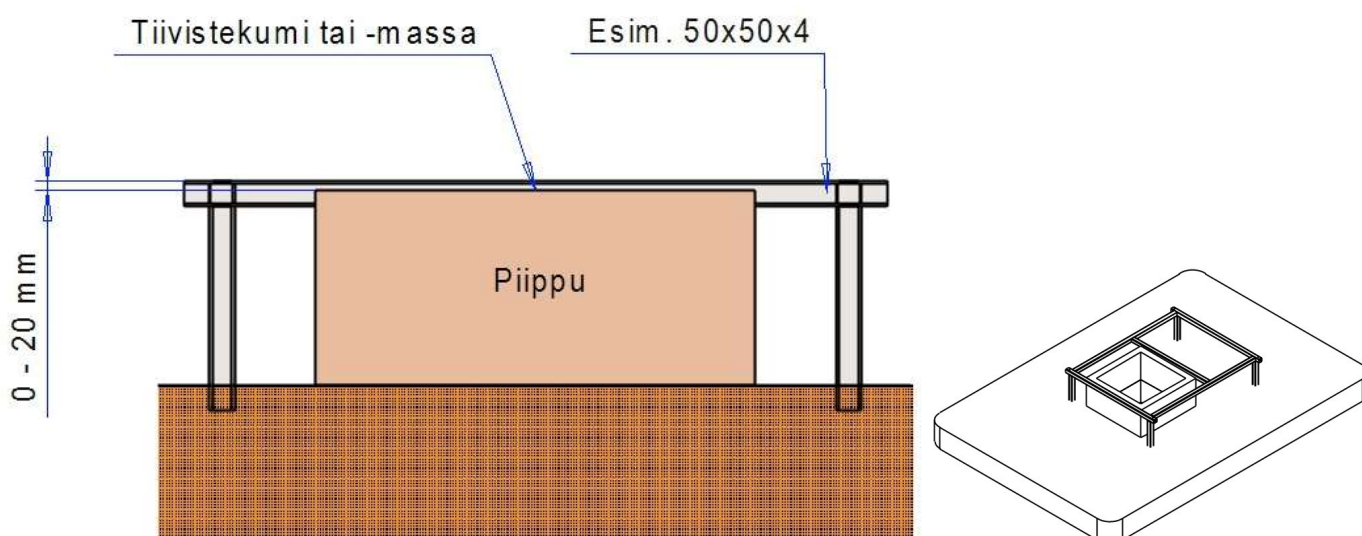

LTO –yksikkö kiinnitetään telineeseen esim. erillisillä kiinnityslistoilla.

Asennustelineen suunnittelussa on huomioitava LTO –yksikön mitta- ja painotietojen lisäksi myös poistoilmakanavan sijainti telineeseen suhteutettuna. LTO Katoksen imuaukon tulee osua poistoilmakanavan kohdalle.

Katon kantavuuden suhteen rakennesuunnittelijan on tarvittaessa tehtävä tarkempi suunnittelu asennuskohteen mukaisesti.

LTO –yksikön mitta- ja painotiedot toimittaa Hydrocell. LTO –yksikön ja läpivientipiipun väliin asennetaan tiiviste tai tiivistemassa. Tiiviste ei sisälly toimitukseen.

Viemäröinti johdetaan saattolämmitettynä viemäröintipisteeseen tai rasvaviemäriin (tai ilman viemäröintiä suoraan katolle).


Puhaltimen kytkentäohje

Erillisessä ohjeessaan.


URAKOITSIJAN VARATTAVA TYÖMAALLE (eivät sisälly Hydrocellin toimitukseen)


- Tiivistyskumia tai massaa katoksen ja piipun tiivistykseen.
- Säänkestäviä listoja katoksen ja piipun tiivistämiseen/kiinnitykseen ja kiinnitysruuveja
- LTO- yksikön kiinnitykseen telineeseensä pultteja tai vastaavia
- Läpivientipiippu tai vastaava (jos ei ole jo valmiina)

SIVULTA

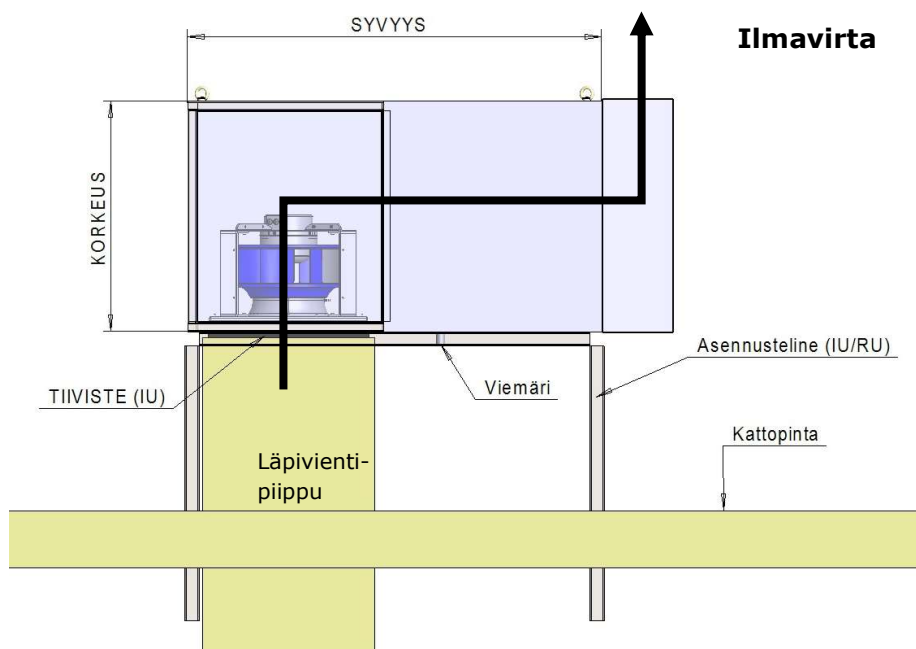



PÄÄLTÄ

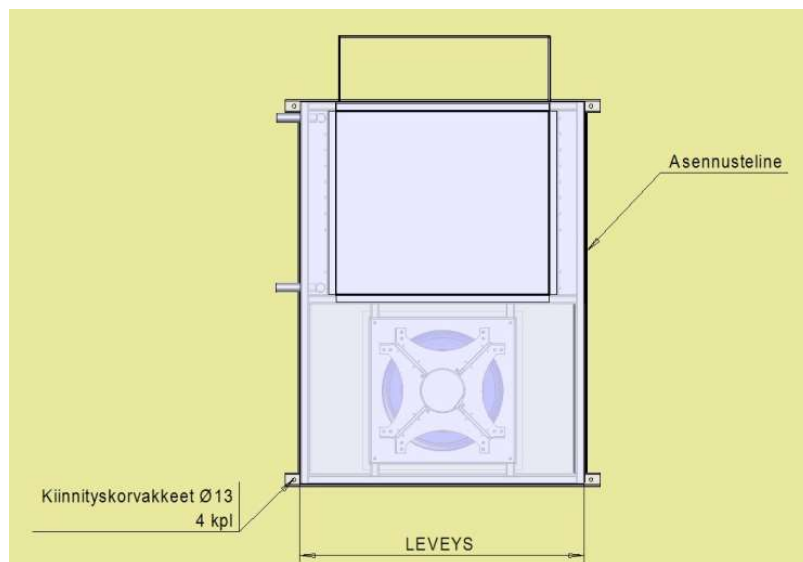

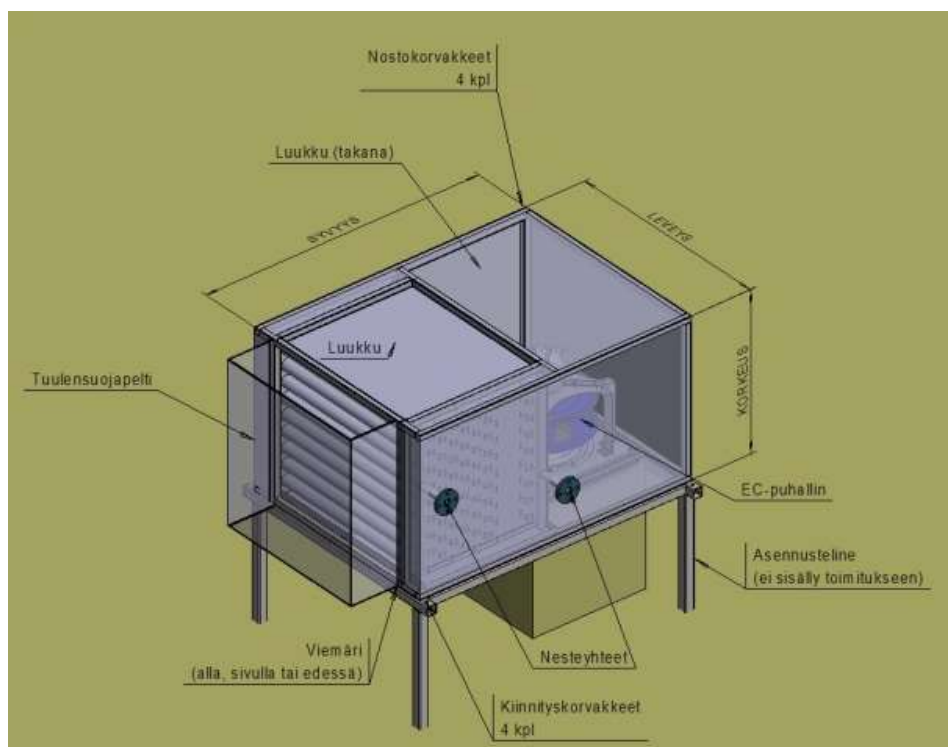




HCell huippuimurikatos puhaltimella (HIP) –asennusohje erillinen asennusteline

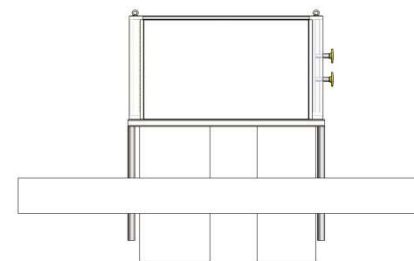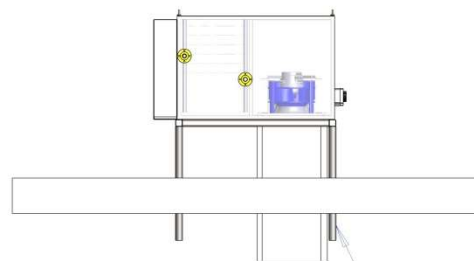


Telineen tuenta rakennesuunnitelman
mukaisesti

ASENNUSPERIAATE, KUN
HUIPPUIMURIKATOKSESSA ON
KAKSI PUHALLINTA

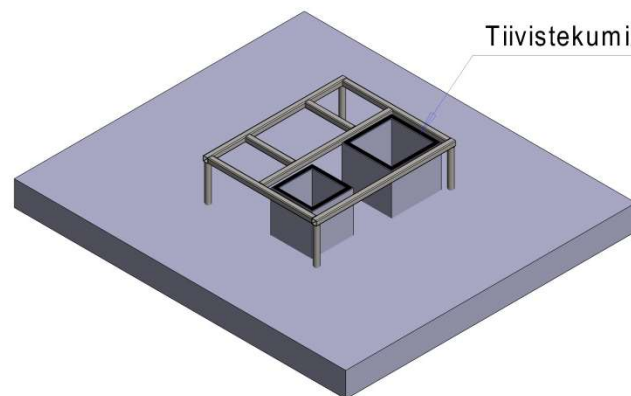

Tiivistekumi/-massa

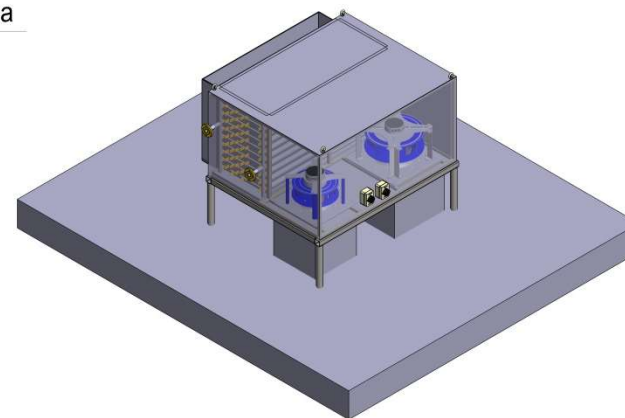

Oy Hydrocell Ltd
Kehittäjäncatu 12
04440 Järvenpää

puh. 020 7288 640

www.hydrocell.fi
info@hydrocell.fi

Esimerkkikuvia telineestä (poikittaispalkit ovat vielä irtonaisina)

